

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
ul. Słowackiego 36
32-400 Myślenice
tel. 12 274-93-05

Myślenice, dn. 11.05.2017 r.

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 6630.214.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) dokumentacja zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na załączniku graficznym była przedmiotem narady koordynacyjnej

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa + kontenerowa pompownia wody, , przyłącz energetyczny eN (instalacja wewnętrzna), kanalizacja (odwodnienie kontenera)
Lokalizacja:	Gmina: Dobczyce - G Obręb: Sieraków
Wnioskodawca:	PROEKOSYSTEM S.KOWALÓWKA ul. Pod Lasem 59 32-070 Czernichów
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	05.05.2017
Rozp. narady:	11.05.2017
Zakończ. narady:	11.05.2017

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Bez uwag.
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego	Bez uwag.
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	Bez uwag.
4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie	<p>Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.</p> <p>Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie, na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. cennika usług zewnętrznych.</p> <p>Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem właściwego terenowo RDG.</p>
5	Tauron Dystrybucja S.A.	<p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw.. Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego</p>

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Stanisław Kowalówka
Kraków dn. 2017-06-21

6630.214.2017



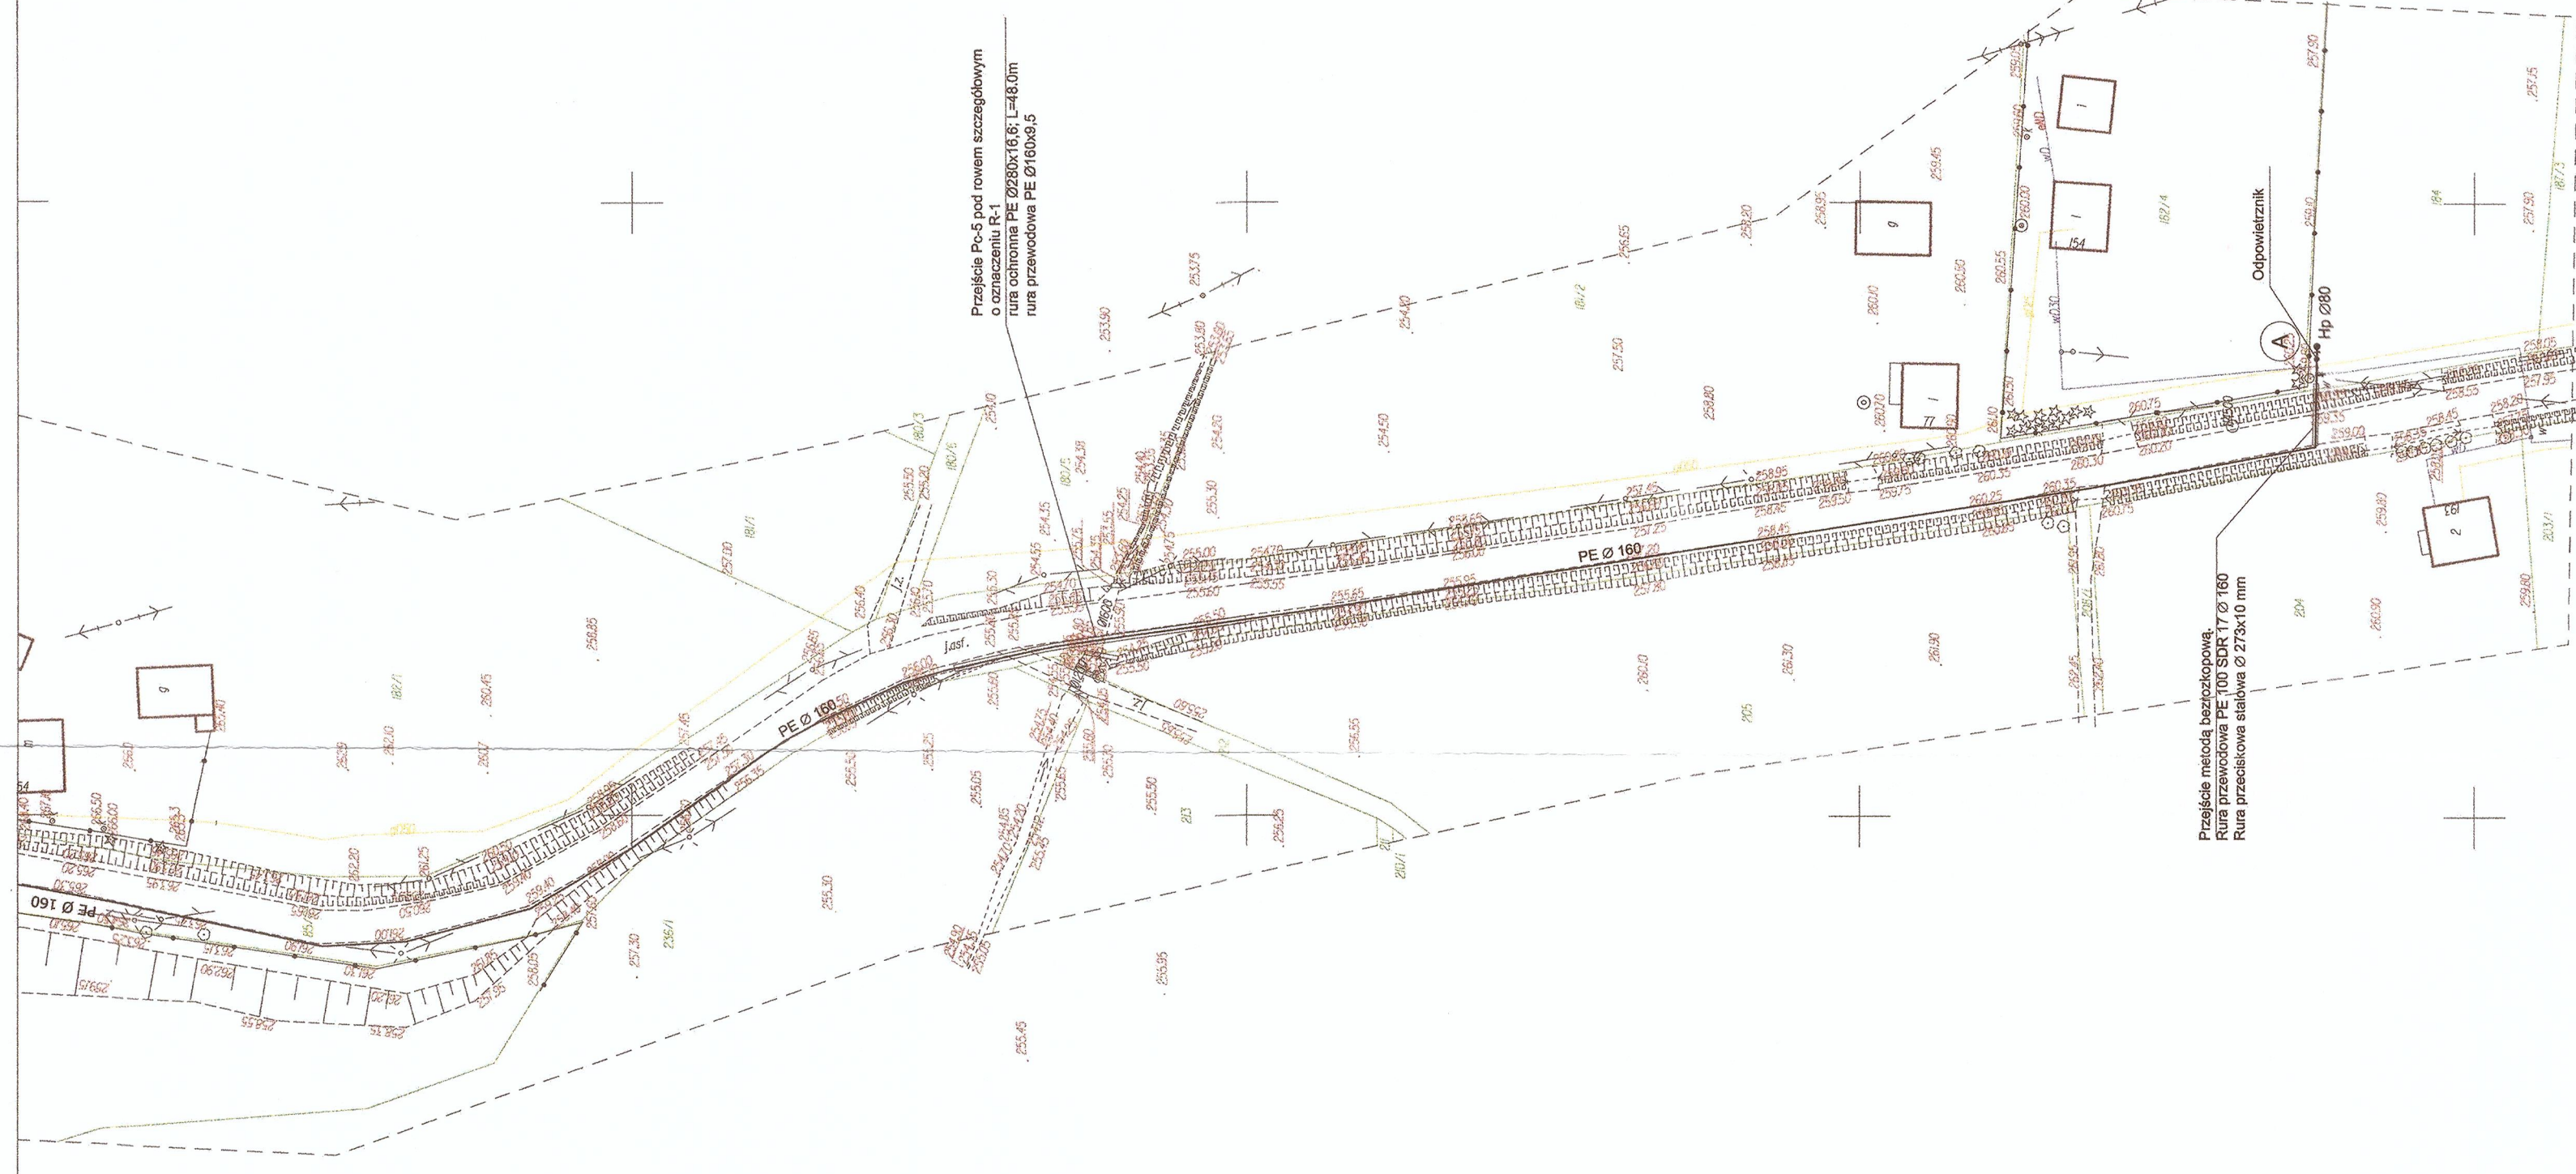
STAROSTWO POWIATOWE
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

		uszkodzenia. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii nN - 1 m, - linii SN - 2 m, - linii WN - 5m.
6	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	-
7	TP S.A.	-
8	Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	-
9	Burmistrz Gminy Sułkowice	-
10	Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice	-
11	Wójt Gminy Lubień	-
12	Wójt Gminy Pcim	-
13	Wójt Gminy Raciechowice	-
14	Wójt Gminy Siepraw	-
15	Wójt Gminy Tokarnia	-
16	Wójt Gminy Wiśniowa	-
17	Wnioskodawca	-

ZUD STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY ZUDP

mgr inż. Katarzyna Ządko

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Stanisław Kowalówka
Kraków dn. 2017-06-21

[illegible]

wyk. w 2016r. przez:

BIURO TECHNICZNE GEODEX II
31-065 Kraków ul. E. Orzeszkowej 5
31-065 Kraków ul. E. Orzeszkowej 5
wiesław Szczygiel
geod. upraw. 31-065 Kraków ul. E. Orzeszkowej 5/27
tel. 601 153 1148
nr udg. 15109





Wiesław Szczygiel
geodeta uprawniony
31-065 Kraków, ul. E. Ożeszkowej 5/27
tel. 601 83 11 48
nr. upraw. 15109

7.12.12.24.2 Mapa do celów projektowych

7.122.12.20.3

7.122.12.19.3

712212242

Nazwa i adres sądu, w którym jest prowadzone postępowanie Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie Al. Solidarności 100, 00-610 Warszawa	Sądowi Powiatu Wydziałowy P. 1.009.20.16.	Data wypłaty zaliczenia 09.07.21.61.	up. STROJOS 
Nazwa i adres sądu, w którym jest prowadzone postępowanie Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie Al. Solidarności 100, 00-610 Warszawa	Sądowi Powiatu Wydziałowy P. 1.009.20.16.	Data wypłaty zaliczenia 09.07.21.61.	up. STROJOS 
Nazwa i adres sądu, w którym jest prowadzone postępowanie Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie Al. Solidarności 100, 00-610 Warszawa	Sądowi Powiatu Wydziałowy P. 1.009.20.16.	Data wypłaty zaliczenia 09.07.21.61.	up. STROJOS 
Nazwa i adres sądu, w którym jest prowadzone postępowanie Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie Al. Solidarności 100, 00-610 Warszawa	Sądowi Powiatu Wydziałowy P. 1.009.20.16.	Data wypłaty zaliczenia 09.07.21.61.	up. STROJOS 

PROEKOŚYSTE S. KOWALÓWKA		Nr 093	
Biuro: 31-525 Kraków ul. Zastępciego 16, tel/fax 12 474.41.57		Nr 093	
TEMAT:	Stalok	Stalok	
1. SZCZEGÓŁNY PLAN WYKONANIA PRAC		1. SZCZEGÓŁNY PLAN WYKONANIA PRAC	
1.1.000 Budowa sieci wodociągowej PUNKT. CZYNIOWICE, SIERAKÓW I GĄJÓW – połączenie z podziemną Siecią		1.1.000 Budowa sieci wodociągowej PUNKT. CZYNIOWICE, SIERAKÓW I GĄJÓW – połączenie z podziemną Siecią	
OPIS:	Budowa sieci wodociągowej PE Ø 160 mm zasilającej pompownię Sieraków. Budowa kontenerowej pompowni wzdłuż „Sieraków”	Budowa sieci wodociągowej PE Ø 160 mm zasilającej pompownię Sieraków. Budowa kontenerowej pompowni wzdłuż „Sieraków”	
WYK:	Projekt Zagospodarowania Terenu – sekcja 7.12.2.12.4.2	Projekt Zagospodarowania Terenu – sekcja 7.12.2.12.4.2	
ADRES:	42800 „5 Dobczyce”-010 Sieraków działki nr 194, 852/237/238/1	42800 „5 Dobczyce”-010 Sieraków działki nr 194, 852/237/238/1	
Projektant:	Specjalność: Instalacje zainstalowane w zakresie sieci zewnętrznego	Specjalność: Instalacje zainstalowane w zakresie sieci zewnętrznego	
Wykonawca:	UAA-Ing. 58387	UAA-Ing. 58387	
mgr inż. Tomasz Jolank	Specjalność: rob. instalacje czyszczenia	Specjalność: rob. instalacje czyszczenia	
mgr inż. Tomasz Jolank	nr ewid. 97200/1	nr ewid. 97200/1	